

AUDYT OŚWIETLENIA

NAZWA PROJEKTU:

INSTALACJA EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY BIERUŃ
– ETAP III

- ul. Chemików

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU
RYNEK 14
43-150 BIERUŃ

Opracowanie:



**ENERGIA
DLA MIAST**

ENERGIA DLA MIAST Sp. z o.o.
biuro@energiadlamiast.pl

ul. Katowicka 80
43-190 Mikołów

KRS: 0000793266
NIP: 6351851815
REGON: 383804859

ENERGIA DLA MIAST Sp. z o.o.

ul. Katowicka 80

43-190 Mikołów

tel/fax: 32 326 78 17

e-mail: biuro@energiadlamiast.pl

Zespół autorów:

Kamil Krzoski

Michał Mroskowiak

Spis treści

1.1.	Cel i zakres opracowania	4
1.2.	Podstawy prawne	4
1.3.	Założenia	5
1.4.	Definicje	5
2.	Opis i ocena stanu aktualnego	6
2.1.	Wyniki inwentaryzacji	6
2.1.1.	Oprawy oświetlenia ulicznego	6
2.1.2.	Słupy oświetleniowe	6
2.2.	Końcowe wnioski z inwentaryzacji	8
3.	Analiza rozwiązań technicznych	8
3.1.	Źródła LED	8
3.2.	Słupy i wysięgniki oświetleniowe	10
3.3.	System sterowania oświetleniem	11
3.4.	Warianty modernizacji	13
4.	Analiza wariantowa	14
4.1.	Wariant I	14
4.2.	Wariant II	16
4.3.	Wariant III	18
4.4.	Analiza ekologiczna	20
4.5.	Wybór optymalnego wariantu.	21
ZAŁĄCZNIK I ARKUSZE OBLICZENIOWE		25
ZAŁĄCZNIK II DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA		26

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przeanalizowanie możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskania oszczędności energii elektrycznej poprzez przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną systemu oświetlenia zewnętrznego.

Zakres opracowania obejmuje oświetlenie uliczne na ulicy Chemików.

Łączna ilość punktów oświetleniowych objętych audytem wynosi (22 sztuki).

1.2. Podstawy prawne

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2015 r.);
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2010 z 7 czerwca 2018 r.);
- Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579,2018) - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych;
- Norma PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia;
- Norma PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne;
- Norma PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych;
- Norma PN-EN 13201-4 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów efektywności oświetlenia;
- Norma PN-EN 13201-5 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki pomiaru efektywności energetycznej;

1.3. Założenia

- W obliczeniach wielkości redukcji emisji CO₂ znajduje zastosowanie wskaźnik emisyjności dla krajowej sieci elektroenergetycznej wyliczany przez Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami wynoszący 0,778 Mg CO₂/MWh_{ee}. (WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO₂, SO₂, NO_x, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych innych substancji za 2017 rok)
-
- Do obliczeń zużycia energii elektrycznej przyjmowana jest wartość nominalna czasu eksploatacji oświetlenia ulicznego wynosząca 4000 h¹.
- Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym pod warunkiem, że Wnioskodawca nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia tego podatku. Ponieważ z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku inwestycji dokonywanych bezpośrednio przez samorządy wszystkie kwoty i ceny w opracowaniu są wartościami brutto, zawierającymi podatek VAT.
- Okres odniesienia inwestycji wynosi 10 lat.

1.4. Definicje

- finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;
- LED - Light Emmiting Diode – Diody emitujące promieniowanie widzialne. W opracowaniu pojęcie wykorzystywane w odniesieniu do opraw oświetleniowych;
- norma oświetleniowa - Norma oświetleniowa PN-EN 13201;
- punkt świetlny - kompletna oprawa oświetleniowa, obejmująca urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierającą elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączania go do obwodu zasilającego;
- prosty okres zwrotu (SPBT) – stosunek kosztu wymiany opraw do wartości zaoszczędzonej energii elektrycznej;

¹ Czas działania opraw przyjęto zgodnie z normą PN-EN 13201-5 Wskaźniki efektywności energetycznej.

2. Opis i ocena stanu aktualnego

Analiza stanu aktualnego została przeprowadzona na bazie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego Gminy Bieruń z roku 2019. Wyniki inwentaryzacji zostały zweryfikowane w ramach wizji terenowych prowadzonych w dniach 25 - 26 listopada 2019 r..

Zebrane dane zostały usystematyzowane w formie tabelarycznych baz danych w formacie *.xls

2.1. Wyniki inwentaryzacji

2.1.1. Oprawy oświetlenia ulicznego

Zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją w skład infrastruktury oświetleniowej podlegającej audytowi wchodzi **22 punkty oświetleniowe**. Strukturę w rozbiciu na poszczególne oprawy i słupy przedstawiono w poniższej tabeli.

TABELA 1 WYNIK INWENTARYZACJI OPRAW

LP	Nazwa ulicy	Ilość słupów	Ilość opraw	200W
1	Chemików	22	22	22

Wszystkie zinwentaryzowane oprawy posiadają sodowe źródło światła.

2.1.2. Słupy oświetleniowe

Stan słupów oraz wysięgników należy ocenić jako niezadowalający w stopniu uniemożliwiającym przywieszenie nowych opraw typu LED na istniejących konstrukcjach wsporczych bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków konserwacyjnych.

Słupy we wskazanych lokalizacjach nie spełniają warunków technicznych, aby przeprowadzić na nich wymianę opraw, z uwagi na następujące uwarunkowania:

- Rdzewiejące wysięgniki o geometrii nie pozwalającej na uzyskanie równomiernego oświetlenia zgodnie z normą PN:EN 13201;
- Murszejąca struktura betonu bądź rdzewiejąca stal;
- Uszkodzenia drzwiczek rewizyjnych (woda i wilgoć mogą przedostawać się do komory złącza kablowego);

Z uwagi na powyższe konieczna jest zatem we wskazanych lokalizacjach wymiana słupów.

Dodatkowo w ramach modernizacji przewiduje się wymianę wysięgników



RYSUNEK 1 SŁUP ŻELBETOWY PRZY ULICY CHEMIKÓW

2.2. Końcowe wnioski z inwentaryzacji

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia sformułowano następujące wnioski.

- Oprawy oświetleniowe z uwagi na stan techniczny i niską efektywność świetlną powinny zostać wymienione na nowsze źródła typu LED;
- Słupy oświetleniowe wymagają pilnych prac remontowych, nie powinny być na nich osadzone nowe oprawy, przed montażem konieczna jest wymiana słupów oraz wysięgników;
- W przypadku wymian, modernizacji, przebudów i dobudów należy stosować się do ogólnej koncepcji oświetlenia, opracowanej dla całego miasta;
- Audytowane oprawy nie są zarządzane przez inteligentne systemy sterowania, w związku z czym w ramach modernizacji należy przewidzieć zastosowanie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem.


3. Analiza rozwiązań technicznych

3.1. Źródła LED

Lampy LED opierają się o zestaw diod elektroluminescencyjnych charakteryzujących się następującymi cechami:

- Wysoka skuteczność świetlna;
- Długa żywotność gwarantowana na poziomie 50 000 h - 100 000 h;
- Dowolność w kształtowaniu strumienia rozsyłu światła;
- Odporność na wibracje i wstrząsy;
- Odporność na cykle włączania i wyłączania;
- Możliwość sterowania natężeniem strumienia świetlnego;
- Niskie koszty eksploatacyjne;
- Wysoki stopień utrzymania strumienia świetlnego w czasie;

Źródła LED charakteryzują się jednakże wyższym kosztem inwestycyjnym względem tradycyjnych, sodowych źródeł światła oraz zimną temperaturę barwową, która może być negatywnie oceniana przez część użytkowników. Negatywny skutek tego elementu można, jednakże minimalizować poprzez określenie w specyfikacji technicznej - cieplejszej temperatury barwowej, która jest możliwa do uzyskania dla opraw nowej generacji. Rozkład temperatury barwowej wskazano na rysunku zamieszczonym poniżej.

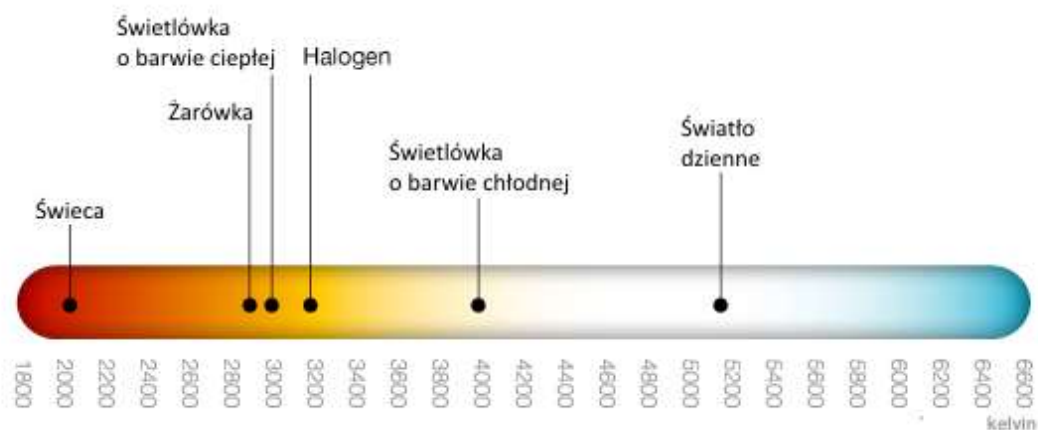

RYСУNEK 2 ROZKŁAD TEMPERATURY BARWOWEJ W ODNIESIENIU DO TYPOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Dla klasycznych źródeł światła temperatura barwowa wynosi 2000-2500 K – jest to więc światło barwy żółto – pomarańczowej, o bardzo ciepłym odcieniu. Dla źródeł typu LED, lampy metahalogenkowe, temperatura barwowa określona jest w zakresie 3000 – 4500 K, a więc jest to oświetlenie o odcieniu białym – z perspektywy postronnego obserwatora określa się je również jako chłodne.

Porównanie tych dwóch głównych technologii pokazuje w rzeczywistości fotografia zamieszczona poniżej



RYСУNEK 3 FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA OŚWIETLENIE ŹRÓDŁEM SODOWYM (LEWA STRONA, MOC 75 W) I OŚWIETLENIEM TYPU LED (PRAWA STRONA, MOC 30W),

ŹRÓDŁO: [HTTP://WWW.KP-LIGHTING.COM/PL/CONTENT/MAIN_PICTURES/SODAVSLED.JPG](http://www.kp-lighting.com/pl/content/main_pictures/sodavsled.jpg)

W ramach modernizacji rekomenduje się zastosowanie opraw o następujących parametrach:

Parametry techniczne:

- Budowa oprawy – dwukomorowa
- Materiał korpusu i pokrywy – odlew aluminium
- Materiał klosza – szkło hartowane płaskie
- Stopień odporności klosza (szkło) na uderzenia mechaniczne - IK08,
- Szczelność komory optycznej - IP66,
- Szczelność komory osprzętu - IP66,
- Odporność aerodynamiczna (C_xS) - $0.011m^2$
- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie $0-10^\circ$ (montaż bezpośredni) lub $0-15^\circ$ (montaż na wysięgniku),
- Znamionowe napięcie pracy - 230V/50Hz,
- Ochrona przed przepięciami - 10kV,
- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI,
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła - 3900-4200K,
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: min 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),
- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II,
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC,
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.
- Zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji (EU) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
- Zgodność z aktualnie obowiązującymi wersjami norm PN-EN 60598-1 oraz PN-EN 60598-2-3

3.2. Słupy i wysięgniki oświetleniowe

Ze względu na własności antykorozyjne – długi czas użytkowania w dowolnych warunkach pogodowych oraz małą masę słupa w ramach projektu przewidziano zastosowanie słupów aluminiowych, zapewniających wysoką estetykę w pełnym okresie eksploatacyjnym konstrukcji.

Słup i wysięgnik powinien być zabezpieczony technologią anodowania, minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 mikronów. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości jej złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa oraz ocynkowany komplet elementów łącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy).

Charakterystyka ilościowa wymiany słupów i wysięgników:

- ul. Chemików – słup aluminiowy, 22 szt;

3.3. System sterowania oświetleniem

Smart Street Lighting to określenie idei inteligentnego racjonalizowania zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic. Systemy typu smart w zależności od zaawansowania technologicznego charakteryzują się różnymi funkcjami. Najprostsze aspirujące do tej grupy są systemy oparte na czasowym ograniczaniu mocy oświetlenia w późnych godzinach nocnych. W przypadku takich systemów nie można mówić jednak o inteligentnym sterowaniu a jedynie odczytywaniu teoretycznych potrzebnych poziomów oświetlenia z tabeli kalendarza. Tego typu systemy konkurują z posiadającymi zdecydowanie więcej funkcji i dające zdecydowanie większe możliwości oszczędzania energii, systemy sterowników inteligentnych, komunikujących się między sobą i systemem nadrzędnym, poprzez sieć zasilania, umożliwiając tym samym sterowanie nie tyle pełnymi ciągami oświetleniowymi, ile indywidualnymi oprawami.

Funkcje zaawansowanego, inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulic, placów i parków:

- sterowanie poszczególnymi latarniami ulicznymi; ręczne lub automatyczne załączanie lub wyłączanie lamp oraz funkcje ograniczania ich mocy, możliwa jest automatyczna modyfikacja oczekiwanego poziomu oświetlenia w zależności od warunków na drodze (zwiększony ruch, zmniejszona widoczność czy przypadki szczególne jak nocne imprezy sportowe); w niektórych przypadkach system, zachowując swą funkcjonalność, nie może ściemniać oświetlenia
- grupowanie lamp w zależności od potrzeb i ustalanie różnych algorytmów sterowania dla różnych grup lamp; gdy z tej samej instalacji zasilane jest oświetlenie drogi osiedlowej i drogi o większym nasileniu ruchu dla obu przypadków są ustalane inne programy oszczędzania, aby drogi były oświetlone zgodnie z normami,
- zliczanie zużycia energii elektrycznej poszczególnych lamp i grup lamp czy też dodatkowych urządzeń zasilanych z tej samej instalacji np. oświetlenie świąteczne; dzięki temu ułatwione jest rozliczanie podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie w poszczególnych częściach

większej instalacji; Np. w przypadku gdy za część oświetlenia odpowiada wspólnota mieszkańców a za część zarząd dróg, bez problemu można odczytać i rozliczyć bieżące zużycie energii elektrycznej każdej części systemu oświetleniowego

- detekcja prawidłowego działania latarni,
- detekcja nieuprawnionego otwarcia obudowy lampy z powiadamianiem odpowiednich służb.

Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez obowiązujące normy. Aktualne regulacje prawne dopuszczają ograniczenie poziomów oświetlenia w przypadku zmniejszenia natężenia ruchu na danym odcinku drogi. Możliwe również jest dostosowanie mocy lamp ulicznych do zmiennych warunków pogodowych. W tym celu montowane są czujniki natężenia ruchu oraz czujniki pogodowe. Inteligentny system zbiera informacje z czujników i w zależności od aktualnej sytuacji automatycznie dobiera algorytm sterowania oświetleniem.

Zgodnie z powyższym zarządzanie zmodernizowaną infrastrukturą może odbywać się bądź w ramach poszczególnych, indywidualnych opraw poprzez sterowniki wbudowane w oprawę lub zainstalowane w słupach bądź w ramach obwodów poprzez sterownik segmentowy zamontowany w szafie oświetleniowej zasilającej daną linię oświetleniową.

Niezależnie od wybranego systemu sterowniki komunikować się muszą z siecią umożliwiającą zarządzania monitorowaną infrastrukturą z perspektywy przeglądarki internetowej.

Parametry techniczne systemu sterowania oświetleniem przewidzianego do zastosowania w planowanym zakresie modernizacji są następujące:

System sterowania opiera się na sterowaniu indywidualnym poszczególnymi oprawami.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą systemu zdalnego dostępnego przez stronę WWW lub aplikację desktopową, w czasie rzeczywistym, z pozycji komputera lub urządzenia mobilnego.

Parametry techniczne sterownika:

- Sterownik lokalny zamontowany wewnątrz oprawy bądź wnęki słupowe (dopuszczalne jest wyprowadzenie anteny komunikacyjnej na zewnątrz oprawy) komunikujący się falami radiowymi ze stacją macierzystą;
- Sterowanie poprzez sygnał radiowy bądź sieć GSM;

- Wykorzystanie algorytmu CLO – utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie z uwzględnieniem współczynnika utrzymania;
- W przypadku awarii sieci bezprzewodowej bądź zerwania połączenia sterownik przełącza się automatycznie w tryb pracy zgodnej z zegarem astronomicznym;
- Zakres warunków pracy: -40 + 80 st. C.
- Pobór mocy w trybie czuwania <0,7 W
- Pobór mocy w trybie działania <1,0 W
- Zgodność z IEC 60929 (sterownik 1-10V)
- Zgodność z IEC 62386 (sterownik DALI)
- Szczelność: IP20

Parametry funkcjonalne systemu:

- Dokonywanie pomiarów parametrów pracy oprawy w zakresie: napięcia, prądu, współczynnika mocy, czasu działania, zużytej energii z dokładnością do 1%;
- Możliwość programowania min. 3 progów redukcji mocy;
- Możliwość zmiany min. 3 poziomów redukcji mocy dla zdefiniowanych czasów;
- Sterowanie bez dodatkowych przewodów zasilających;
- Programowanie wszystkich opraw jednocześnie bądź każdej indywidualnie;
- Zarządzanie systemem ze strony Web (w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i urządzenia);
- Autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz parametryzacja uprawnień, nieograniczona liczba użytkowników do zarządzania kontem;
- Natychmiastowe raportowanie i analizowanie sytuacji alarmowych;

3.4. Warianty modernizacji

Mając na uwadze dostępne rozwiązania techniczne oraz oczekiwania sformułowane przez Zamawiającego, analizie poddano następujące warianty inwestycyjne:

1. Wariant I – wymiana opraw „jeden do jeden” na oprawy sodowe oraz wymianą wytypowanych słupów oświetleniowych oraz wysięgników;
2. Wariant II – wymiana opraw „jeden do jeden” na oprawy typu LED, wymianą wytypowanych słupów oświetleniowych oraz wysięgników wraz z indywidualnym systemem sterowania;
3. Wariant III – wymiana opraw „jeden do jeden” na oprawy typu LED wraz z indywidualnym systemem sterowaniem i modernizacją i montażem szaf oświetleniowych oraz wymianą wytypowanych słupów oświetleniowych oraz wysięgników;

4. Analiza wariantowa

4.1. Wariant I

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia w ramach modernizacji

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy sodowe
- Wymiana słupów oświetleniowych

Przybliżony przedmiar materiałowy przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 2 PRZYBLIŻONY PRZEDMIAR - WARIANT I

LP	Materiał	Ilość	Jednostka
1	Oprawy oświetleniowe sodowe 100 W	22	sztuk
2	Tabliczka bezpiecznikowa ze złączem IZK	22	sztuk
3	Słupy oświetleniowe aluminiowe	22	sztuki
4	Wysięgnik jednoramienny stalowy	22	sztuk
5	Fundament prefabrykowany	22	sztuk
6	Kabel energetyczny z rurami osłonowymi	880	mb

W tabeli poniżej wskazano wykaz mocy opraw po modernizacji.

TABELA 3 WYKAZ MODERNIZOWANYCH OPRAW - WARIANT I

Wariant I		Dobre moce opraw w modernizacji					
		Oprawy LED				Oprawy sodowe	
LP	Nazwa ulicy	25W	40W	50W	70W	70W	100W
1	ul. Chemików	0	0	0	0	0	22
	SUMA	0	0	0	0	0	22

Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 141 016,00 zł, z czego koszt wymiany opraw wynosi 20 416,00 zł. Szczegółowe zestawienie i strukturę kosztów zaprezentowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 4 ŁĄCZE KOSZTY INWESTYCYJNE - WARIANT I

Wariant I		
Koszt wymiany opraw z wyłączeniem kosztów dodatkowych		
Koszt wymiany opraw	20 416,00 zł	14,48%
Koszty dodatkowe		
Koszt wymiany słupów wraz z wisiernikami i modernizacją lini przyłączeniowej	108 900,00 zł	77,23%
Koszt modernizacji szaf oświetleniowych	- zł	0,00%
Przewiert sterowany	8 000,00 zł	5,67%
Organizacja ruchu	3 700,00 zł	2,62%
SUMA	141 016,00 zł	

Rezultatem realizacji inwestycji w wariantcie I jest redukcja zużycia energii o 50,00% oraz roczne oszczędności wynoszące 4 609,88 zł. Prosty okres zwrotu inwestycji (SPBT) wynosi 30,59 lat.

Podsumowanie wyników modernizacji wskazano w tabeli.

TABELA 5 REZULTATY MODERNIZACJI - WARIANT I

Rezultaty modernizacji łącznie - wariant I	
Stan przed modernizacją	
Zużycie energii [MWh]	17,60
Moc opraw łączna [kW]	4,40
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	14,19
Koszty energii [zł]	9 219,76
Stan po modernizacji	
Zużycie energii [MWh]	8,80
Moc opraw łączna [kW]	2,20
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	7,09
Koszty energii [zł]	4 609,88
Efekt modernizacji	
Łączny koszt inwestycji (zł)	141 016,00
Ograniczenie zużycia energii [MWh]	8,80
Ograniczenie emisji CO ₂ [MgCO ₂]	7,09
Redukcja zużycia [%]	50,00%
Redukcja emisji [%]	50,00%
Roczne oszczędności z tyt. energii el. [zł]	4 609,88
Prosty okres zwrotu (SPBT)	30,59
Koszt inwestycyjny/MWh oszczędności	16 024,55

Szczegółowe obliczenia dotyczące kosztów inwestycyjnych oraz rezultatów modernizacji znajdują się w arkuszach obliczeniowych stanowiących załącznik I do opracowania.

4.2. Wariant II

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia w ramach modernizacji:

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED z indywidualnym systemem sterowania;
- Wymiana słupów oświetleniowych;

Przybliżony przedmiar materiałowy przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 6 PRZYBLIŻONY PRZEDMIAR - WARIANT II

LP	Materiał	Ilość	Jednostka
1	Oprawy oświetleniowe LED 70 W	22	sztuk
2	Tabliczka bezpiecznikowa ze złączem IZK	22	sztuk
3	Słupy oświetleniowe aluminiowe	22	sztuki
4	Wysięgniki rurowe aluminiowe	22	sztuk
5	Fundament prefabrykowany	22	sztuk
6	Kabel energetyczny z rurami osłonowymi	880	mb
7	Indywidualny system sterowania	22	sztuk

W tabeli poniżej wskazano wykaz mocy opraw po modernizacji.

TABELA 7 WYKAZ MODERNIZOWANYCH OPRAW I SŁUPÓW – WARIANT II

Wariant II		Dobre moce opraw w modernizacji					
		Oprawy LED				Oprawy sodowe	
LP	Nazwa ulicy	25W	40W	50W	70W	70W	100W
1	ul. Chemików	0	0	0	22	0	0
	SUMA	0	0	0	22	0	0

Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 172 850,00 zł, z czego koszt wymiany opraw wynosi 44 550,00 zł. Szczegółowe zestawienie i strukturę kosztów zaprezentowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 8 ŁĄCZE KOSZTY INWESTYCYJNE – WARIANT II

Wariant II		
Koszt wymiany opraw z wyłączeniem kosztów dodatkowych		
Koszt wymiany opraw	44 550,00 zł	25,77%
Koszty dodatkowe		
Koszt wymiany słupów wraz z wyciągami i modernizacją linii przyłączeniowej	108 900,00 zł	63,00%
Koszt indywidualnych modułów sterujących	7 700,00 zł	4,45%
Przewiert sterowany	8 000,00 zł	6,10%
Organizacja ruchu	3 700,00 zł	2,14%
SUMA	172 850,00 zł	

Rezultatem realizacji inwestycji w wariantcie II jest redukcja zużycia energii o 72% oraz roczne oszczędności wynoszące 6 638,23 zł. Prosty okres zwrotu inwestycji (SPBT) wynosi 26,04 lat.

Podsumowanie wyników modernizacji wskazano w tabeli.

TABELA 9 REZULTATY MODERNIZACJI – WARIANT II

Rezultaty modernizacji łącznie - wariant II	
Stan przed modernizacją	
Zużycie energii [MWh]	17,60
Moc opraw łączna [kW]	4,40
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	14,19
Koszty energii [zł]	9 219,76
Stan po modernizacji	
Zużycie energii [MWh]	4,93
Moc opraw łączna [kW]	1,54
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	3,97
Koszty energii [zł]	2 581,53
Efekt modernizacji	
Łączny koszt inwestycji (zł)	172 850,00
Ograniczenie zużycia energii [MWh]	12,67
Ograniczenie emisji CO ₂ [MgCO ₂]	10,21
Redukcja zużycia [%]	72,00%
Redukcja emisji [%]	72,00%
Roczne oszczędności z tyt. energii el. [zł]	6 638,23
Prosty okres zwrotu (SPBT)	26,04
Koszt inwestycyjny/MWh oszczędności	13 640,31

Szczegółowe obliczenia dotyczące kosztów inwestycyjnych oraz rezultatów modernizacji znajdują się w arkuszach obliczeniowych stanowiących załącznik I do opracowania.

4.3. Wariant III

Zakres prac przewidzianych do przeprowadzenia w ramach modernizacji:

- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych;
- Wymiana słupów oświetleniowych;
- Montaż w oprawach oświetleniowych systemu sterowania oświetleniem ulicznym, zarządzanych sterownikami obwodowymi montowanymi w zmodernizowanych szafach oświetlenia ulicznego;

Przybliżony przedmiar materiałowy przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 10 PRZYBLIŻONY PRZEDMIAR - WARIANT III

LP	Materiał	Ilość	Jednostka
1	Oprawy oświetleniowe LED 70 W	22	sztuk
2	Tabliczka bezpiecznikowa ze złączem IZK	22	sztuk
3	Słupy oświetleniowe aluminiowe	22	sztuk
4	Wysięgnik jednoramienny stalowy	22	sztuk
5	Fundament prefabrykowany	22	sztuk
6	Kabel energetyczny z rurami osłonowymi	880	mb
7	Indywidualny system sterowania	22	sztuki
8	Szafa oświetleniowa	1	sztuka

W tabeli poniżej wskazano wykaz mocy opraw po modernizacji.

TABELA 11 WYKAZ MODERNIZOWANYCH OPRAW I SŁUPÓW – WARIANT III

Wariant III		Dobre moce opraw w modernizacji					
		Oprawy LED				Oprawy sodowe	
LP	Nazwa ulicy	25W	40W	50W	70W	70W	100W
1	ul. Chemików	0	0	0	22	0	0
	SUMA	0	0	0	22	0	0

Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 194 350,00 zł, z czego koszt wymiany opraw wynosi 44 550,00 zł. Szczegółowe zestawienie i strukturę kosztów zaprezentowano w tabeli zamieszczonej poniżej.

TABELA 12 ŁĄCZE KOSZTY INWESTYCYJNE - WARIANT III

Wariant III		
Koszt wymiany opraw z wyłączeniem kosztów dodatkowych		
Koszt wymiany opraw	44 550,00 zł	22,92%
Koszty dodatkowe		
Koszt wymiany słupów wraz z wyciągami i modernizacją linii przyłączeniowej	108 900,00 zł	56,03%
Koszt modernizacji szaf oświetleniowych - system sterowania	21 500,00 zł	11,06%
Koszt montażu indywidualnych modułów sterowania oświetleniem	7 700,00 zł	3,96%
Przewiert sterowany	8 000,00 zł	5,67%
Organizacja ruchu	3 700,00 zł	1,90%
SUMA	194 350,00 zł	

Rezultatem realizacji inwestycji w wariantcie III jest redukcja zużycia energii o 72% oraz roczne oszczędności wynoszące 6 638,23 zł. Prosty okres zwrotu inwestycji (SPBT) wynosi 29,28 lat.

Podsumowanie wyników modernizacji wskazano w tabeli.

TABELA 13 REZULTATY MODERNIZACJI - WARIANT III

Rezultaty modernizacji łącznie - wariant III	
Stan przed modernizacją	
Zużycie energii [MWh]	17,60
Moc opraw łączna [kW]	4,40
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	14,19
Koszty energii [zł]	9 219,76
Stan po modernizacji	
Zużycie energii [MWh]	4,93
Moc opraw łączna [kW]	1,54
Emisja CO ₂ [MgCO ₂]	3,97
Koszty energii [zł]	2 581,53
Efekt modernizacji	
Łączny koszt inwestycji (zł)	194 350,00
Ograniczenie zużycia energii [MWh]	12,67
Ograniczenie emisji CO ₂ [MgCO ₂]	10,21
Redukcja zużycia [%]	72,00%
Redukcja emisji [%]	72,00%
Roczne oszczędności z tyt. energii el. [zł]	6 638,23
Prosty okres zwrotu (SPBT)	29,28
Koszt inwestycyjny/MWh oszczędności	15 336,96

Szczegółowe obliczenia dotyczące kosztów inwestycyjnych oraz rezultatów modernizacji znajdują się w arkuszach obliczeniowych stanowiących załącznik I do opracowania.

4.4. Analiza ekologiczna


Modernizacja oświetlenia ulicznego, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną zgodnie z art. 6 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska. Pozytywny efekt ekologiczny przedsięwzięcia wynika ze zmniejszenia emisji dwutlenku węgla powstałego w procesie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.

Wielkości redukcji emisji CO₂ obliczono z zastosowaniem wskaźnika emisyjności dla krajowej sieci elektroenergetycznej wyliczanego przez Krajowego Operatora Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), który wynosi 0,778 Mg CO₂/MWh_{ee}.

Zestawienie efektu ekologicznego inwestycji w poszczególnych wariantach wskazuje tabela.

TABELA 14 EFEKT MODERNIZACJI - WARIANTY

Wariant	Zużycie energii	Zmniejszenie zużycia energii	Emisja CO ₂	Zmniejszenie emisji CO ₂	SPBT
Stan aktualny	17,60	-	14,19	-	-
Wariant I	8,80	50,00%	7,09	50,00%	30,59
Wariant II	4,93	72,00%	3,97	72,00%	26,04
Wariant III	4,93	72,00%	3,97	72,00%	29,28

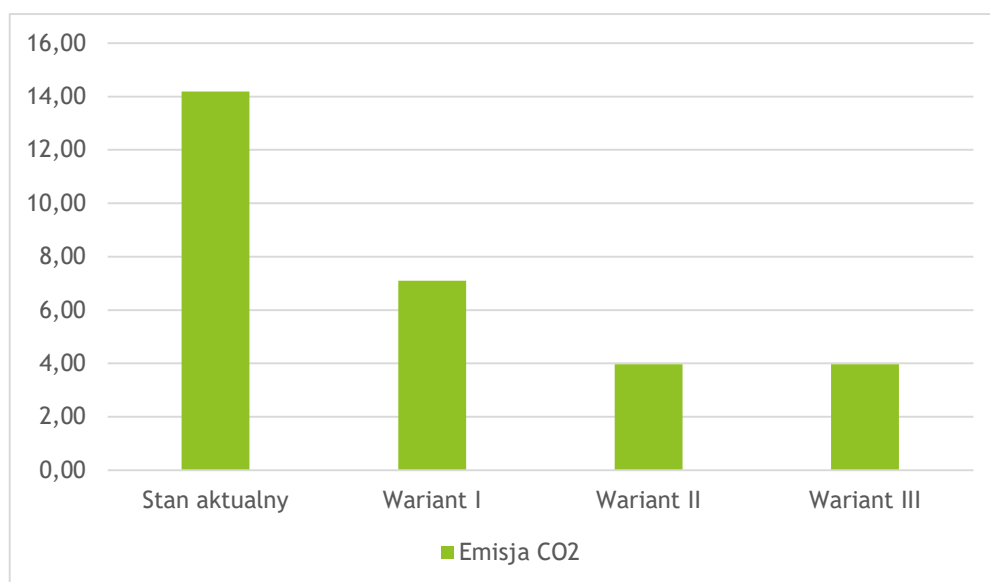

WYKRES 1 EMISJA CO₂ - WARIANTY

W zakresie pozostałych wskaźników emisyjności tj. SO₂, NO_x, CO, pyłów porównanie efektu inwestycji przedstawiono w tabeli.

TABELA 15 EFEKT EKOLOGICZNY - WARIANTY

Wariant	Zużycie energii	CO2 [kg]	SO2 [kg]	Nox [kg]	CO [kg]	Pył zawieszony [kg]
Stan aktualny	17,60	13692,80	12,83	13,04	4,66	0,77
Wariant I	8,80	6846,40	6,42	6,52	2,33	0,39
Wariant II	4,93	3833,98	3,59	3,65	1,31	0,22
Wariant III	4,93	3833,98	3,59	3,65	1,31	0,22
Różnica stan aktualny - wariant rekomendowany	12,67	9858,82	9,24	9,39	3,36	0,56

4.5. Wybór optymalnego wariantu.

Podstawą wyboru wariantu optymalnego inwestycji stanowi:

- Okres zwrotu inwestycji;
- Stopień redukcji emisji CO₂;
- Stopień redukcji zużycia energii;

Przyjmując przedstawione parametry porównanie efektów wariantu przedstawia się następująco

TABELA 16 REZULTATY MODERNIZACJI - PORÓWNANIE

Wariant	Zużycie energii	Zmniejszenie zużycia energii	Emisja CO ₂	Zmniejszenie emisji CO ₂	SPBT
Stan aktualny	17,60	-	14,19	-	-
Wariant I	8,80	50,00%	7,09	50,00%	30,59
Wariant II	4,93	72,00%	3,97	72,00%	26,04
Wariant III	4,93	72,00%	3,97	72,00%	29,28

Zgodnie z powyższym rekomenduje się do realizacji wariant II inwestycji wyróżniający się najkrótszym okresem zwrotu inwestycji.

W rekomendowanym wariantcie przewidziano:

1. Zastosowanie źródeł światła typu LED:

Parametry techniczne:

- Budowa oprawy – dwukomorowa
- Materiał korpusu i pokrywy – odlew aluminium
- Materiał klosza – szkło hartowane płaskie
- Stopień odporności klosza (szkło) na uderzenia mechaniczne - IK08,
- Szczelność komory optycznej - IP66,
- Szczelność komory osprzętu - IP66,
- Odporność aerodynamiczna (C_xS) - $0.011m^2$
- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie $0-10^\circ$ (montaż bezpośredni) lub $0-15^\circ$ (montaż na wysięgniku),
- Znamionowe napięcie pracy - 230V/50Hz,
- Ochrona przed przepięciami - 10kV,
- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI,
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła - 3900-4200K,
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: min 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),
- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II,
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC,
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009.
- Zgodność z wymogami Rozporządzenia Komisji (EU) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
- Zgodność z aktualnie obowiązującymi wersjami norm PN-EN 60598-1 oraz PN-EN 60598-2-3

2. Wymianę słupów i wysięgników:

Na ul. Chemików istniejące słupy betonowe należy wymienić na jednoelementowe słupy aluminiowe z wysięgnikiem łukowym anodowane wraz wymianą linii zasilającej.

Dla wszystkich wskazanych lokalizacji wymianę należy prowadzić w nawiązaniu stylistycznym do istniejącej infrastruktury.

Parametry techniczne słupów:

Wysokość słupa dobierana na podstawie obliczeń, z założenia powinna wynosić od 5 do 8 metrów.

Słup i wysięgnik powinny być zabezpieczone technologią anodowania, minimalna wartość w mikronach anody od 20 do 25 mikronów. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem, dzięki czemu nie ma możliwości jej złuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta,

Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa oraz ocynkowany komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy).

Parametry wysięgników należy dostosować do istniejącej na danym ciągu celem zachowania spójności z istniejącą już infrastrukturą.

Akty prawne i normy spełnione przez wariant rekomendowany do realizacji

Rekomendowany wariant spełnienie wymogów normy PN:EN 13201:2016 w zakresie parametrów oświetleniowych oraz normy PN-EN 60598:2015 (Wymogi techniczne dla opraw oświetleniowych).

Przewidziane w ramach wariantu oprawy spełniają wymogi Rozporządzenia Komisji (EU) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. (zachowanie współczynnika mocy $\cos \phi > 0,927$)

Spis Rysunków

Rysunek 1 Słup żelbetowy przy ulicy Chemików	7
Rysunek 2 rozkład temperatury barwowej w odniesieniu do typowych źródeł światła	9
Rysunek 3 fotografia przedstawiająca oświetlenie źródłem sodowym (lewa strona, moc 75 W) i oświetleniem typu LED (prawa strona, moc 30W), źródło: http://www.kp-lighting.com/pl/content/main_pictures/sodavsled.jpg	9

Spis Tabel

Tabela 1 Wynik inwentaryzacji oprav	6
Tabela 2 Przybliżony przedmiar - Wariant I	14
Tabela 3 Wykaz modernizowanych oprav - Wariant I	14
Tabela 4 Łączy koszty inwestycyjne - Wariant I	15
Tabela 5 Rezultaty modernizacji - Wariant I	15
Tabela 6 Przybliżony przedmiar - Wariant II	16
Tabela 7 Wykaz modernizowanych oprav i słupów – Wariant II	16
Tabela 8 Łączy koszty inwestycyjne – Wariant II	17
Tabela 9 Rezultaty modernizacji – Wariant II	17
Tabela 10 Przybliżony przedmiar - Wariant III	18
Tabela 11 Wykaz modernizowanych oprav i słupów – Wariant III	18
Tabela 12 Łączy koszty inwestycyjne - Wariant III	19
Tabela 13 Rezultaty modernizacji - Wariant III	19
Tabela 14 Efekt modernizacji - warianty	20
Tabela 15 Efekt ekologiczny - warianty	21
Tabela 16 Rezultaty modernizacji - porównanie	21

Spis Wykresów

Wykres 1 Emisja CO ₂ - warianty	20
--	----

Załącznik I Arkusze obliczeniowe

Załącznik II Dokumentacja fotograficzna

















