

URZĄD MIEJSKI W BIERUNIU
KANCELARIA
wpłynęło ORM

Dnia 2025 -04- 29

L. dz. 0.9308.2025

Podpis Jaksy

Bieruń, dnia 27.04.2025 r.

Rada Miejska w Bieruniu
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

Petycja mieszkańców

Szanowni Państwo,


w związku z planowaną budową kanalizacji na ulicy Bojszowskiej w rejonie 3SK(A) w roku 2027 (uchwała nr XIV/6/2024) oraz nawiązując do oficjalnego pisma otrzymanego z RPWiK w Tychach, uprzejmie prosimy o zabezpieczenie środków finansowych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych (uchwała nr II/2/2025) na wymianę starych rur stalowych doprowadzających wodę na nowe rury PE.

Stare rury przysparzają mieszkańcom wiele problemów związanych z awarią urządzeń przez odpadające ich drobinki, zapychanie filtrów wody oraz częste wycieki i przerwy w dostawie wody. Dodatkowo aktualne rury wymagają miejscami cyklicznego płukania co prowadzi do marnowania wody pitnej. Wykonanie obu robót jednocześnie powinno znacznie zminimalizować sumaryczny koszt prac oraz będzie mniej uciążliwe dla mieszkańców oraz użytkowników drogi.


Z wyrazami szacunku

(osoba do korespondencji)

- Zdjęcie nr 1 obudowy wstępnego filtra wody w instalacji wewnętrznej po 4 tygodniach

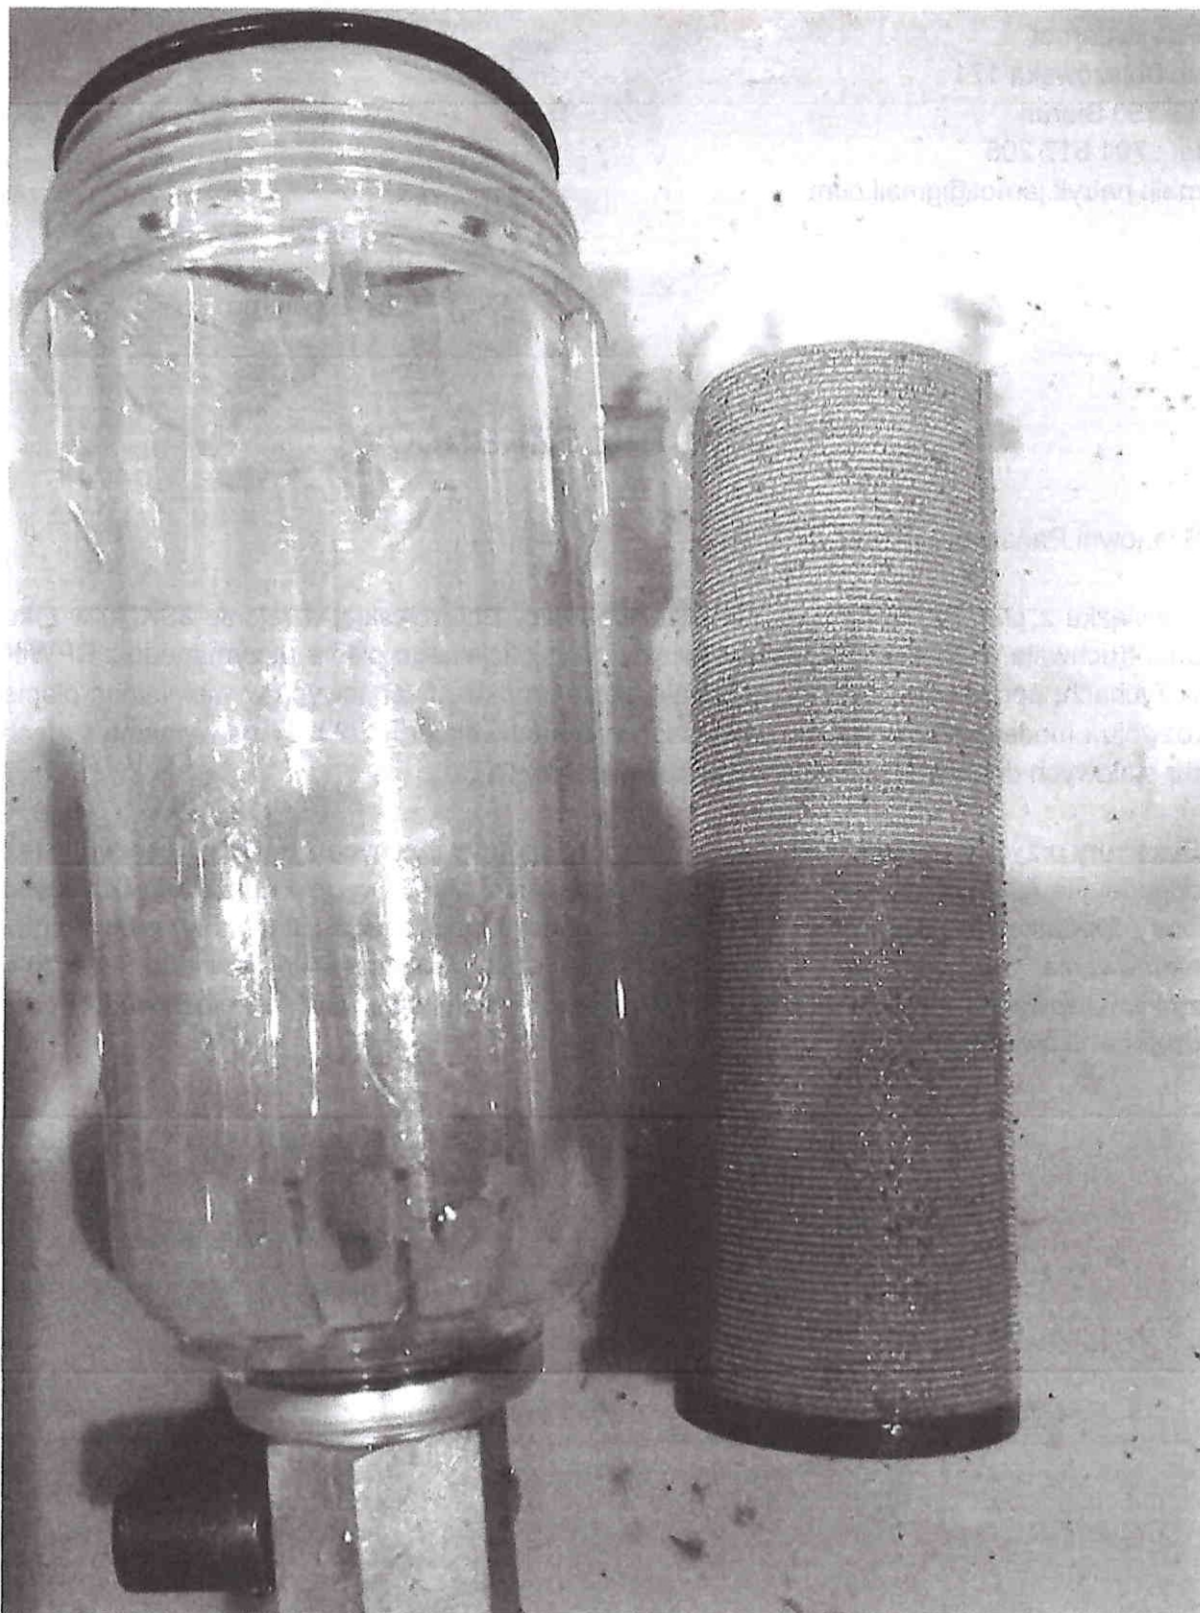

Zdjęcie nr 2 filtra wody (drugi w instalacji)

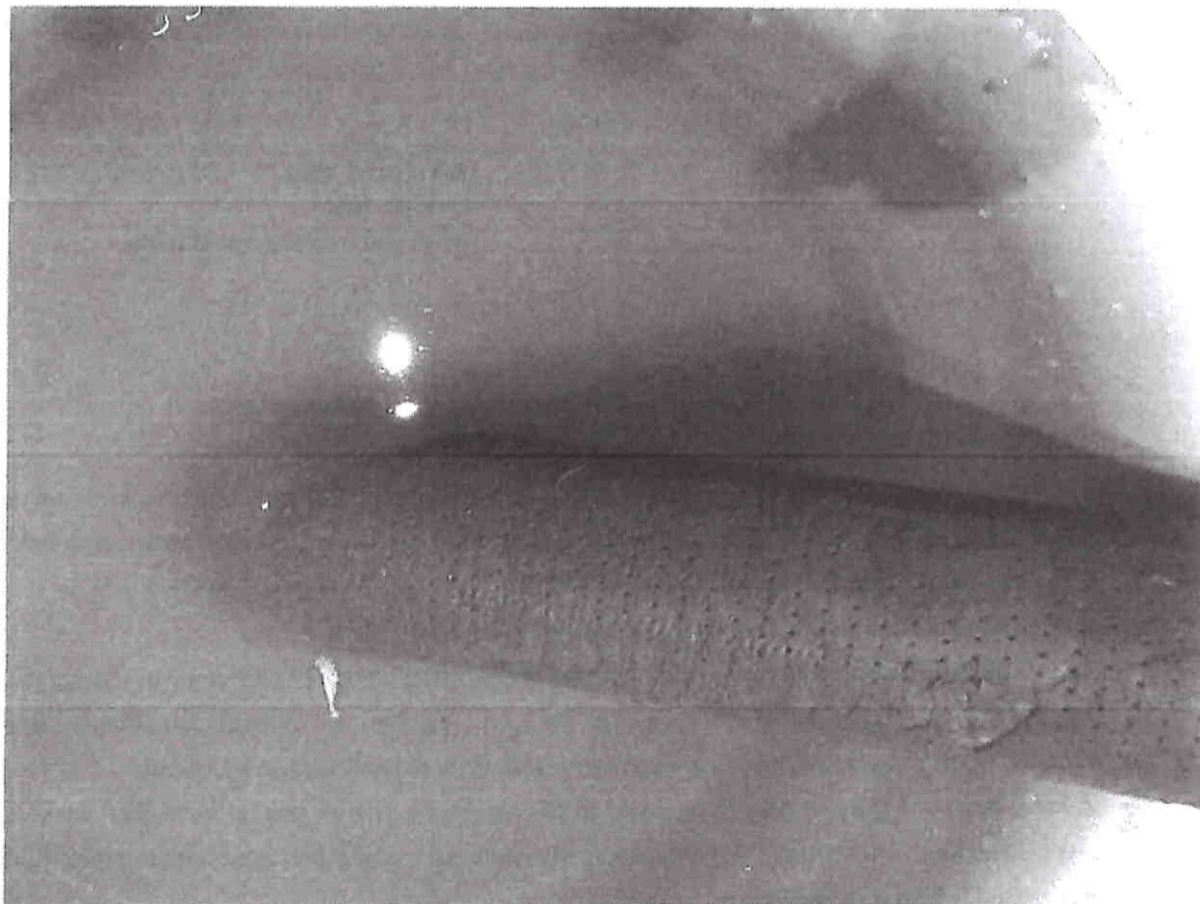



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/DK/S.2495406/B/919/2025

Tychy, dnia 07.03.2025 r.



Szanowny Pan



dotyczy: wymiany rur wodociągowych, przy ul. Bojszowskiej, w Bieruniu.

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2025 r., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że sieć wodociągowa eksploatowana przez Przedsiębiorstwo, wykonana z rur stalowych, podlega sukcesywnej przebudowie na rury PE, w ramach posiadanych przez nie środków finansowych.

Nakłady inwestycyjne ponoszone na modernizację uzbrojenia Przedsiębiorstwa są ograniczone wysokością środków przeznaczonych na ten cel, ujętych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych, zatwierdzonym przez Radę Gminy Bieruń.

Zakres rzeczowy ujęty w obowiązującym na terenie gminy Bieruń planie, określany jest z dużym wyprzedzeniem, i w związku z powyższym aktualnie nie posiadamy zagwarantowanych funduszy na przebudowę w/w rur wodociągowych.

Tymczasem, ewentualne przypadki nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci wodociągowej prosimy zgłaszać niezwłocznie do Dyspozytora RPWiK Tychy S.A. (tel. 32/325 70 00 lub 994 z numerów stacjonarnych).

Z poważaniem

WIE PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDU

mgr inż. Marek Dygón

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel centrala: 32 325-70-00, fax: 32 325-70-05

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: bok@rpwik.tychy.pl

Kapitał zakładowy: 58 280 380,00 zł, wpłacony w całości.

